

#### 4. Configuration

Appuyez 10 secondes sur la touche MODE pour entrer dans le mode configuration.

**4.1 Sélection de l'affichage (tableau 4.1)**  
Vous pouvez choisir l'affichage permanent de la température ambiante ou de la température de consigne. Pour modifier la sélection en cours, appuyez sur la touche +, puis appuyez sur la touche MODE pour valider et passer au réglage suivant.

**4.2 Correction de la mesure de la température ambiante (tableau 4.2)**  
Vous pouvez modifier la mesure de la température jusqu'à + ou - 5°C :

Appuyez sur les touches + ou - pour modifier par pas de 0,5°C, puis appuyez sur la touche MODE pour valider et passer au réglage suivant.

**4.3 Verrouillage du clavier (tableau 4.3)**  
Vous pouvez verrouiller le clavier (dans ce cas vous ne pourrez ni modifier la consigne ni le mode) ou déverrouiller le clavier.

Pour modifier la sélection en cours, appuyez sur la touche +, puis appuyez sur la touche MODE pour valider et sortir du mode configuration.

Pour déverrouiller le clavier, entrez à nouveau dans le mode configuration (appui 10 secondes sur la touche MODE).



Température ambiante  
Temperatura de ambiente  
Raumtemperatur  
Room temperature

OU  
O  
ODER  
OR



Température de consigne (affichage par défaut)  
Temperatura de consigna (visualización por defecto)  
Solltemperatur (Standardanzeige)  
Set-point temperature (default display)



Réglage de la mesure de température de + ou - 5°C  
Ajuste de la medida de temperatura de + o - 5°C  
Verstellung der Temperaturmessung um + oder - 5°C  
Temperature measurement adjustment of + or - 5°C



Clavier verrouillé  
Teclado bloqueado  
Tastatur gesperrt  
Keypad locked

OU  
O  
ODER  
OR



Clavier déverrouillé  
Teclado desbloqueado  
Tastatur freigegeben  
Keypad unlocked

#### 4. Konfiguration

Drücken Sie 10 Sek. lang die MODE-Taste, um auf Konfiguration umzuschalten.

**4.1 Auswahl der Anzeige (siehe 4.1)**  
Sie haben die Auswahl zwischen der ständigen Anzeige der Raumtemperatur oder der Solltemperatur. Wenn Sie die aktuelle Auswahl ändern möchten, drücken Sie die + Taste und anschließend zur Bestätigung und zum Aufrufen der nächsten Einstellung die MODE-Taste.

**4.2 Korrektur der Raumtemperaturmessung (s. Tab. 4.2)**  
So ändern Sie die Temperaturmessung um bis zu + oder - 5°C:

Drücken Sie die Taste + oder - für eine Änderung in 0,5 °C-Schritten und anschließend zur Bestätigung und zum Aufrufen der nächsten Einstellung die MODE-Taste.

#### 4.3 Sperren der Tastatur (s. Tab. 4.3)

Die Tastatur lässt sich auf Wunsch sperren. Bei gesperrter Tastatur kann weder die Solltemperatur noch die Betriebsart geändert werden.

Wenn Sie die aktuelle Auswahl ändern möchten, drücken Sie die + Taste und anschließend zur Bestätigung und zum Verlassen des Konfigurationsmodus die MODE-Taste.

Zur Freigabe der Tastatur rufen Sie erneut den Konfigurationsmodus auf (10 Sek. lang die MODE-Taste drücken).

#### 4. Configuration

Press and hold the MODE button for 10 seconds to enter configuration mode.

**4.1 Selecting the display (see table 4.1)**  
You can select the permanent display of the room temperature or the set-point temperature. To change the current selection, press the + button, then press the MODE button to confirm and move on to the next setting.

**4.2 Correcting the room temperature measurement (see table 4.2)**  
You can change the temperature measurement by up to + or - 5°C:  
Press the + or - buttons to change by steps of 0.5°C, then press the MODE button to confirm and move on to the next setting.

#### 4.3 Locking the keypad (see table 4.3)

You can lock the keypad, in which case you cannot change the set-point or the mode. To change the current selection, press the + button then press the MODE button to confirm and exit the configuration mode.

You can unlock the keypad by entering the configuration mode again (pressing the MODE button for 10 seconds).

#### 4. Configuración

Pulse 10 segundos la tecla MODE para entrar en modo configuración.  
Una vez en configuración cada pulsación breve sobre MODE pasa al menú siguiente.

**4.1 Selección de la visualización (tabla 4.1)**  
Puede elegir la visualización permanente de la temperatura de ambiente o de la temperatura de consigna.

Para modificar la selección en curso, pulse la tecla + y pulse la tecla MODE para validar y pasar al menú siguiente.

**4.2 Corrección de la medida de temperatura de ambiente (tabla 4.2)**  
Puede modificar la medida de temperatura en + o - 5°C:

Pulse las teclas + o - para modificar por pasos de 0,5°C, y pulse la tecla MODE para validar y pasar al menú siguiente.

#### 4.3 Bloqueo del teclado (tabla 4.3)

Puede bloquear el teclado, en este caso no se podrá modificar la selección establecida.

Para bloquear el teclado, pulse la tecla +, pulse la tecla MODE para validar y salir del modo configuración.

Para desbloquear el teclado, repetir la operación 4.3.

4.1		Température ambiante Temperatura de ambiente Raumtemperatur Room temperature	OU O ODER OR		Température de consigne (affichage par défaut) Temperatura de consigna (visualización por defecto) Solltemperatur (Standardanzeige) Set-point temperature (default display)
4.2		Réglage de la mesure de température de + ou - 5°C Ajuste de la medida de temperatura de + o - 5°C Verstellung der Temperaturmessung um + oder - 5°C Temperature measurement adjustment of + or - 5°C			
4.3		Clavier verrouillé Teclado bloqueado Tastatur gesperrt Keypad locked	OU O ODER OR		Clavier déverrouillé Teclado desbloqueado Tastatur freigegeben Keypad unlocked

#### Sede Central y Fábrica


Polígono Industrial de Villayuda  
Apartado de Correos 267 - 09007 Burgos  
Tel. 947 48 32 50 - Fax. 947 48 56 72  
e.mail:ferroli@ferroli.es  
http://www.ferroli.es

#### Dirección Comercial

Edificio Féroli  
Avda. Italia, 2  
28820 - Coslada (Madrid)  
Tel. 91 661 23 04 - Fax. 91 661 09 91  
e.mail: marketing@ferroli.es

## Diana F

Thermostat filaire pour commande de chauffage  
Termostato digital filar para calefacción  
Drahtgebundener Thermostat zur Heizungssteuerung  
Fixed wire thermostat for heating control

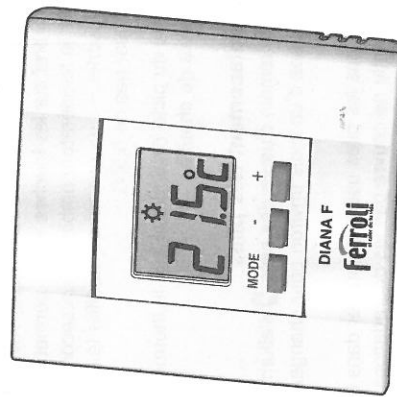

Product compliant with the requirements of directives 89/336/EEC (electromagnetic compatibility) and 73/23/EEC modified 93/68/EEC (low voltage)